



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КУНЦЕВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

РЕШЕНИЕ

15 октября 2025 года № 46/6.СД МОК/25

О согласовании установки ограждающих устройств для регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на придомовую территорию по адресу ул.Молодогвардейская, дом 43 и дом 45

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», **Совет депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Кунцево в городе Москве решил:**

1. Согласовать установку ограждающих устройств – четырех шлагбаумов для регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на придомовую территорию по адресу: ул. Молодогвардейская, дом 43 и дом 45 (приложение 1 и 2).

2. Копию настоящего решения направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Кунцево в течение трёх дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования - муниципального округа Кунцево в городе Москве - www.kuntsevo.org.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу внутригородского муниципального образования - муниципального округа Кунцево в городе Москве Д.В.Лещенко.

Глава внутригородского муниципального образования – муниципального округа Кунцево в городе Москве


Д.В. Лещенко

Приложение 1
к решению Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования - муниципального
округа Кунцево в городе Москве
от 15 октября 2025 года
№ 46/6.СД МОК/25

**Схема размещения шлагбаумов
по адресу: Ул.Молодогвардейская, дом 43 и дом 45.**

Место установки подъемных шлагбаумов

Место установки откатного шлагбаума

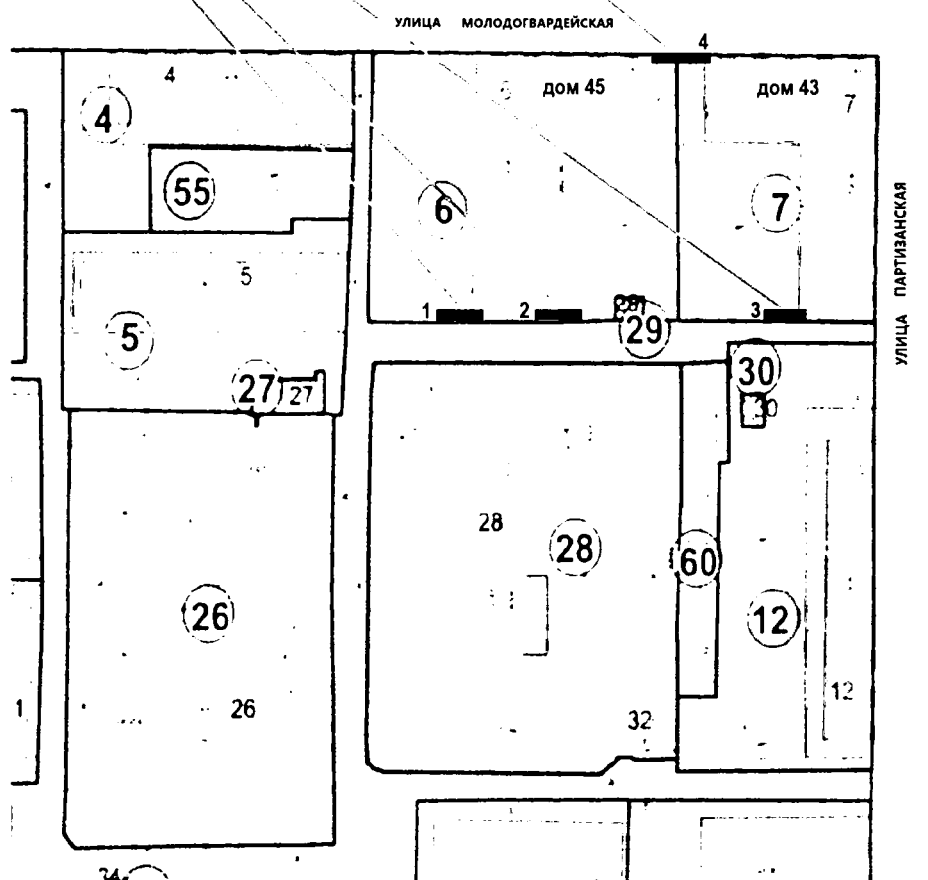


Приложение 2
к решению Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования - муниципального
округа Кунцево в городе Москве
от 15 октября 2025 года
№ 46/6.СД МОК/25

Технические характеристики шлагбаума

Подъемный автоматический шлагбаум

1. Тип шлагбаума: автоматический шлагбаум NICE X Bar.

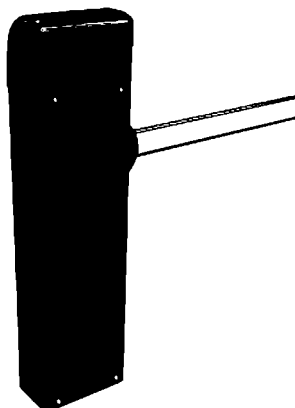

Электрические характеристики

Питание (В пер. тока, 50Гц)	230
Питание двигателя (В пост.тока)	24
Номинальный ток (А)	1,3
Мощность (Вт)	300


Рабочие характеристики

Время открытия (с)	4
Крутящий момент (Нм)	100
Интенсивность (циклов/час)	100

Размерные и общие характеристики

Класс защиты (IP)	44
Рабочая температура (°C min/max)	-20 / +50
Размеры (мм)	280x178x1000h
Вес (кг)	40

2. Тип шлагбаума: откатной автоматический шлагбаум

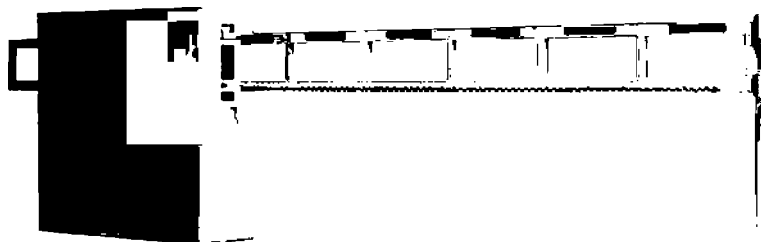

Электрические

Питание (В пер. тока, 50Гц)	230
Питание двигателя (В пост.тока)	24
Номинальный ток (А)	1,1
Мощность (Вт)	250

Рабочие

Максимальная скорость (м/с)	0,34
Усилие (Н)	400
Интенсивность (циклов/час)	35

Размерные и общие

Класс защиты (IP)	44
Рабочая температура (°C min/max)	-20 / +50
Размеры (мм)	330x195x22
Вес (кг)	8